


Zasilanie platformy pionowej B900 400 V

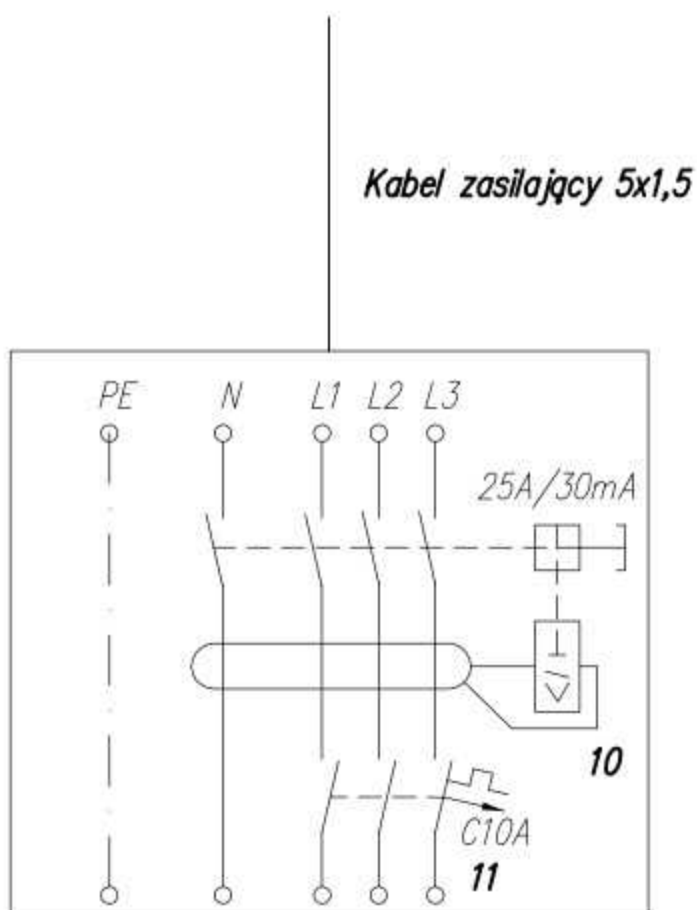

10 – wyłącznik różnicowo-prądowy

11 – Wyłącznik nadprądowy zasilania platformy – C10A wolny